二次製品防火水槽　全体構造図

２ピット

断　面　図

S＝1/60

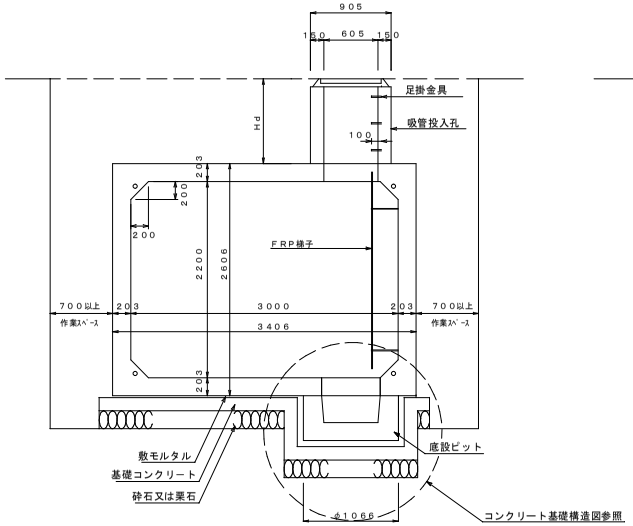

側　面　図

S＝1/60

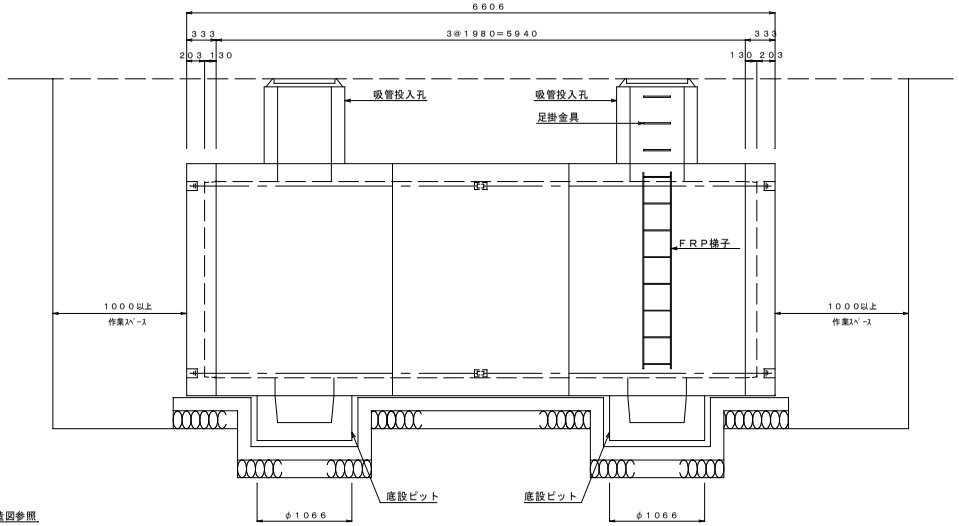

平　面　図

S＝1/60

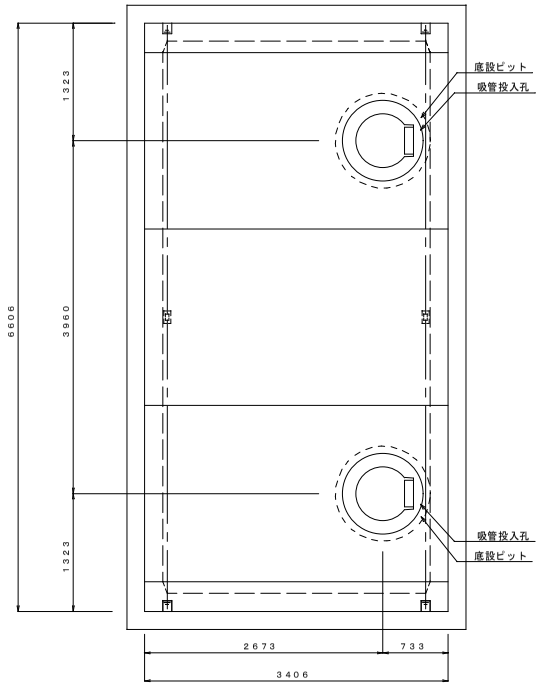

防火水槽仕様条件

型式番号	Ⅰ　型※1	防-84100-1号　ASH322-Ⅰ型　N-0.1/1.0
	Ⅱ　型※2	防-84100-1号　ASH322-Ⅱ型　N-0.1/1.0
	Ⅲ　型※3	防-84100-1号　ASH322-Ⅲ型　N-0.4/1.0
容　量	４０m³	（財）日本消防設備安全センター認定品
土被り（Hd）	Ⅰ　型	0.1m～1.0m
	Ⅱ　型	0.1m～1.0m
	Ⅲ　型	0.4m～1.0m

※1　上載荷重10KN/m²を載荷するもの。

※2　自動車荷重200KNを載荷するもの。

※3　自動車荷重250KNを載荷するもの。

消　防　標　識

参考図

構造図（底設ピット）

S＝1／40

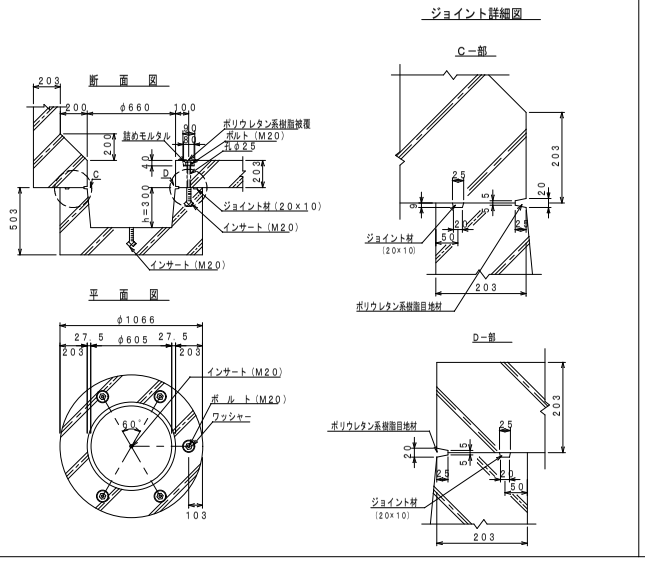

構造図（吸管投入孔）

S＝1／40

※吸管投入孔はＨ＝５９０・Ｈ２９０

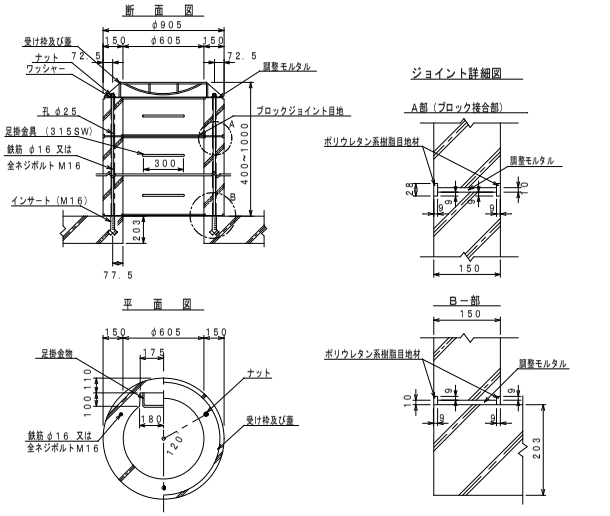

MEMO

東洋コンクリート株式会社
沖縄県中頭郡西原町字兼久218番地
TEL　098-945-2762　FAX　098-945-5188

工事名	
図　名	二次製品防火水槽　全体構造図【2ピット】